


N. rev	Nota di revisione	Data	Firma	Controllo


DADI SCOREVOLI
M8 FISSAGGIO
BARRA
SLIDING NUTS - M8 -
FOR BAR FIXING

COLLEGAMENTO A
TERRA
GROUND SCEW

CONNETTORE 5 POLI
ALIMENTAZIONE E
SEGNALI USCITA
5 POLES
CONNECTOR FOR
SUPPLY AND
OUTPUT SIGNALS



 ATTENZIONE! ALTA TENSIONE Rischio di scossa elettrica!
CAUTION! HAZARDOUS VOLTAGE! Risk of electric shock!



PUNTE ELETTRODI INTERCambiabili
INTERCHANGeABLE ELctRODES TIps

LED ROSSO
ACCESSO: ALLARME
SOVRACCARICO
LED VERDE ACCESSO RETE ON
RED LED SWITCHED ON: OVERLOAD ALARM
GREEN LED SWITCHED ON: POWER ON

CANDIANI
ELECTROSTATIC SRL

BARRA ANTISTATICA MOD K11
ANTISTATIC BAR MOD K11

NR. _ DISEGNO

Modifica
MODIFICA

Foglio
Foglio

SPECIFICHE TECNICHE MOD K11 - <i>TECHNICAL DATA MOD K11</i>	
PROFILO - <i>PROFILE</i>	Alluminio anodizzato mm. 80x40 - <i>Anodized alluminium mm. 80x40</i>
PROFILO ELETTRODI - <i>ELECTRODES PROFILE</i>	PVC blu - <i>blue PVC</i>
MATERIALE INCAPSULAMENTO - <i>ENCAPSULATION MATERIAL</i>	Resina epossidica - <i>epoxy resin</i>
TENSIONE LAVORO - <i>WORKING VOLTAGE</i>	11 Kvdc positivi - 11 Kvdc negativi 11 Kvdc positiv - 11 Kvdc negativ
POTENZA - <i>POWER</i>	36 Watt
MAX. TEMPERATURA - <i>MAX. TEMPERATURE</i>	+ 50° C
CORRENTE MASSIMA MAX. CURRENT	0,2 mA
PESO - <i>WEIGHT</i>	KG 2,3/MT
MINIMA LUNGHEZZA COSTRUZIONE - <i>MIN CONSTRUCTION LENGTH</i>	MM 500
MASSIMA LUNGHEZZA COSTRUZIONE - <i>MAX. CONSTRUCTION LENGTH</i>	MM 2000
ALIMENTAZIONE - <i>SUPPLY</i>	24 VDC
MAX DISTANZA DI LAVORO- MAX WORKING DISTANCE	DA 50 A 500 MM FROM 50 TO 500 MM
LUNGHEZZA DISPONIBILI AVAILABLE LENGTHS	600 MM - 620 MM - 740 MM - 860 MM - 980 MM - 1100 MM - 1220 MM - 1340 MM - 1460 MM - 1580 MM - 1700 MM - 1820 MM - 1940 MM

VELOCITA' METRI/MINUTO

VALORI MATERIALE
16/20 KV POSITIVI 16/20 KV NEGATIVI
VALORI RILEVATI PER ENTRAMBE LE POLARITA
0/200 V LATO BARRA 0/300 V LATO OPPOSTO

VALORI MATERIALE
16/20 KV POSITIVI 16/20 KV NEGATIVI
VALORI RILEVATI PER ENTRAMBE LE POLARITA
0/300 V LATO BARRA 0/300 V LATO OPPOSTO

VALORI MATERIALE
16/20 KV POSITIVI 16/20 KV NEGATIVI
VALORI RILEVATI PER ENTRAMBE LE POLARITA
200/600 V LATO BARRA 100/500 V LATO
OPPOSTO


VALORI MATERIALE
16/20 KV POSITIVI 16/20 KV NEGATIVI
VALORI RILEVATI PER ENTRAMBE LE POLARITA
800/900 V LATO BARRA 900/1000 V LATO
OPPOSTO

VALORI MATERIALE
16/20 KV POSITIVI 16/20 KV NEGATIVI
VALORI RILEVATI PER ENTRAMBE LE POLARITA
900 V LATO BARRA 400/1000 V LATO OPPOSTO

VALORI MATERIALE
16/20 KV POSITIVI 16/20 KV NEGATIVI
VALORI RILEVATI PER ENTRAMBE LE POLARITA
300/800 V LATO BARRA 40/200 V LATO
OPPOSTO

IVALORI DI CARICHE RESIDUE
DIMINUISCONO SE SI DIMINUISCHE
LA VELOCITA DI LAVORO O LA
DISTANZA TRA LA BARRA ED IL
MATERIALE (DISTANZA MINIMA 50
MM)

I DATI RIPORTATI DI ELIMINAZIONE DELLE CARICHE ELETTROSTATICHE SONO STATI
RACCOLTI MEDIANTE PROVE EFFETTUATE CON BARRA LUNGHEZZA 500 MM. TALI VALORI
SONO PURAMENTE ORIENTATIVI PER DETERMINARE LA SCELTA DEL POSIZIONAMENTO
DELLA BARRA IN QUANTO POSSONO VARIARE IN FUNZIONE DELLA LUNGHEZZA BARRA ,
DELLA VICINANZA DI PARTI METALLICHE E DELLE CARICHE PRESENTI SUL MATERIALE

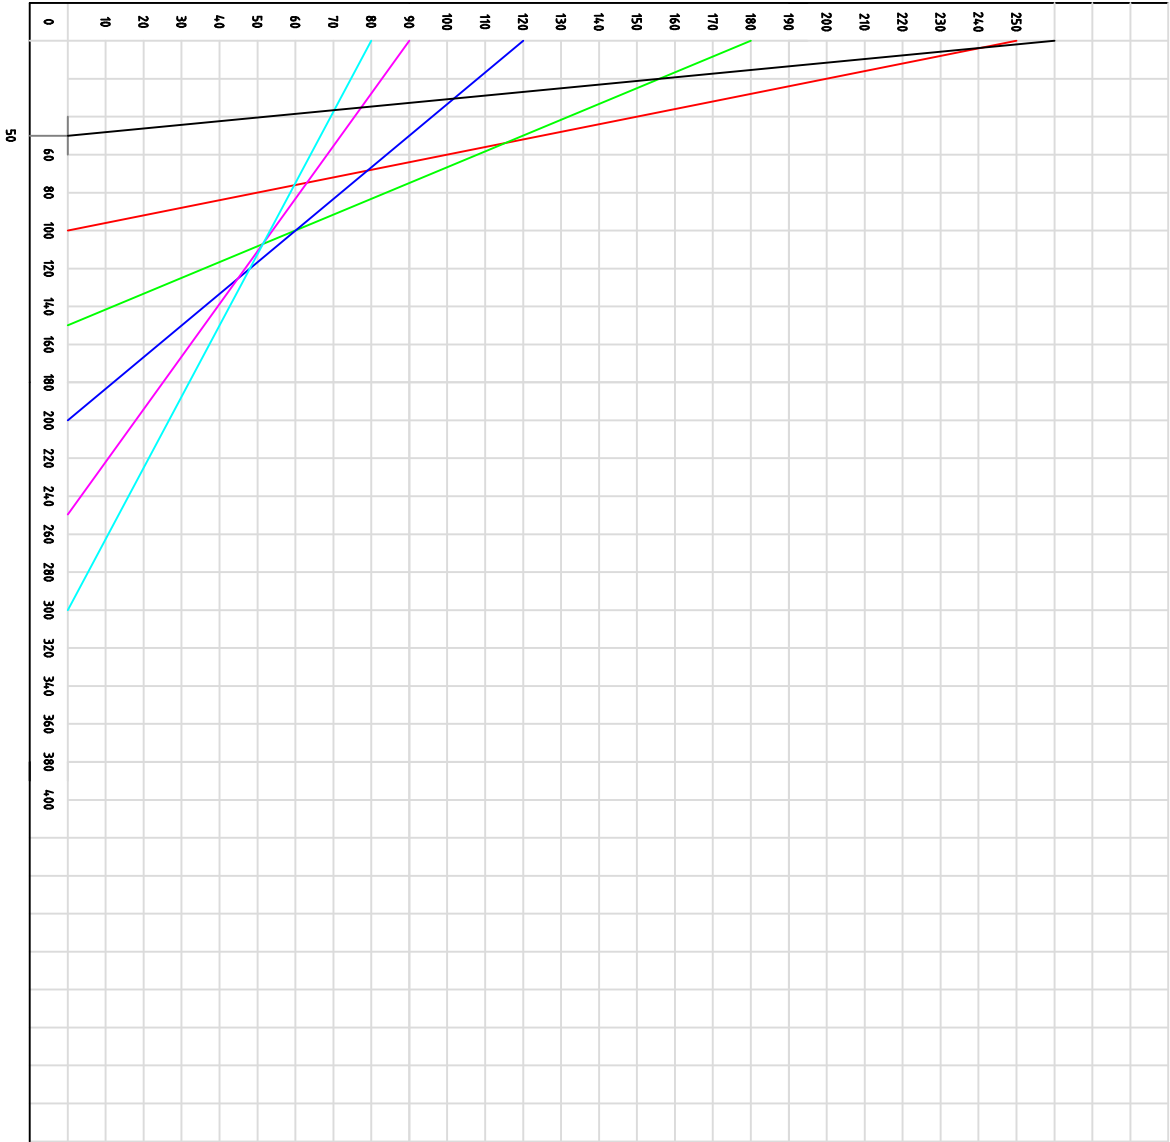

DISTANZA BARRA
MATERIALE IN MM